



$$\underline{3747-3}$$



凡例	名 称
●	標準 1号マンホール (内径90cm)
○	標準 2号マンホール (内径120cm)
①	標準 3号マンホール (内径150cm)
②	標準 4号マンホール (内径180cm)
③	標準 5号マンホール (内径210×120cm)
④	標準 6号マンホール (内径260×120cm)
⑤	標準 7号マンホール (内径300×120cm)
⑥	標準 8号マンホール (内径260×120cm)
⑦	標準 9号マンホール (内径75cm)
⑧	標準 1号マンホール (内径90cm)
⑨	標準 2号マンホール (内径120cm)
⑩	標準 3号マンホール (内径150cm)
⑪	標準 4号マンホール (内径180cm)
⑫	標準 マンホール (内径90×60cm)
⑬	標準 方形マンホール
⑭	特殊 1号マンホール (内径90×60cm)
⑮	特殊 2号マンホール (内径120×120cm)
⑯	特殊 3号マンホール (内径150×120cm)
⑰	特殊 4号マンホール (内径180×120cm)
⑱	特殊 5号マンホール (内径300cm)
⑲	特殊 小マンホール (内径30cm)
□	特殊 特殊マンホール
□	特殊 分岐マンホール
□	特殊 円形特殊人孔
□	特殊 矩形特殊人孔
□	特殊 特殊マンホール (既使用済)
□	機門 機形マンホール (内径120×90cm)
△	機門 機形マンホール (内径90×60cm)
□	伏樋マンホール (上流)
□	伏樋マンホール (中流)
□	伏樋マンホール (下流)
□	伏樋排水マンホール (上流)
□	伏樋排水マンホール (中流)
□	伏樋排水マンホール (下流)
□	伏樋排水継手マンホール (上流)
□	伏樋排水継手マンホール (下流)
☆	ゲマン人孔
→	取入口、出口、最外管入部等
→	敷設管、ポンプ所への進入部または流出部
→	敷設管入上流部又は連絡管管理者区分点
→	弘瀬井
→	湧水
→	点検口 (清掃口含む)
→	上方向調整部
注) マンホール、変化点及び接合点の色は 標準色とする。	
管	→ 雨水幹線
	→ 雨水幹線
	→ 雨水幹線 (L U兼)
	→ 雨水主管 (幹線)
	→ 合流幹線
	→ 合流幹線 (市町村)
	→ 雨水幹線
	→ 雨水幹線 (市町村)
	→ 雨水幹線
	→ 雨水幹線 (市町村)
	→ 雨水幹線
	→ 雨水幹線 (市町村)
	→ 雨水幹線
	→ 雨水幹線 (市町村)
	→ 雨水幹線
渠	→ 合流連通管
	→ 合流連通管 (市町村)
	→ 合流連通管 (幹線)
	→ 合流連通管 (ポンプ所からの放流渠)
	→ 合流連通管 (幹線)
	→ 合流連通管 (市町村)
	→ 合流連通管 (幹線)
	→ 合流連通管 (市町村)
	→ 合流連通管 (幹線)
	→ 合流連通管 (市町村)
	→ 合流連通管 (幹線)
	→ 合流連通管 (市町村)
	→ 合流連通管 (幹線)
	→ 合流連通管 (市町村)
	→ 合流連通管 (幹線)
樹及び 取付管	→ 雨水管 (幹線)
	→ 雨水管 (幹線)
	→ 雨水管 (幹線)
	→ 雨水管 (幹線)
	→ 雨水管 (幹線)
	→ 雨水管 (幹線)
	→ 雨水管 (幹線)
	→ 雨水管 (幹線)
	→ 雨水管 (幹線)
	→ 雨水管 (幹線)
	→ 雨水管 (幹線)
	→ 雨水管 (幹線)
	→ 雨水管 (幹線)
	→ 雨水管 (幹線)
	→ 雨水管 (幹線)
管渠断面	○ 矩形
	● 圆形
	▲ 馬蹄形
	● 梨形 (円形)
	○ 梨形
	LU L字型
	○ 梨形 (矩形)
	□ 断面図
	□ 共同溝
	□ 側溝
	☆ その他
	○ 形状
	○ 円形断面 (矩形)
	○ 円形断面 (円形)
	○ 円形断面 (矩形)
	○ 円形断面 (円形)
	○ 円形断面 (矩形)
	○ 円形断面 (円形)
行政境	○ 共同溝 (円形)
	○ 共同溝 (矩形)
	○ 共同溝 (円形)
	○ 共同溝 (矩形)
	○ 共同溝 (円形)
	○ 共同溝 (矩形)
	○ 共同溝 (円形)
	○ 共同溝 (矩形)
	○ 共同溝 (円形)
	○ 共同溝 (矩形)
	○ 共同溝 (円形)
	○ 共同溝 (矩形)
	○ 共同溝 (円形)
	○ 共同溝 (矩形)
	○ 共同溝 (円形)
その他	○ 二重管
	○ インバーン施設
	○ 郵便箱
	○ 市区区
	○ 町境・丁目境
	○ 処理区域
	○ 処理区名
	○ 処理場
	○ 処理場名
	○ 処理場
	○ 処理場名
	○ 処理場
	○ 処理場名
	○ 処理場
	○ 処理場名

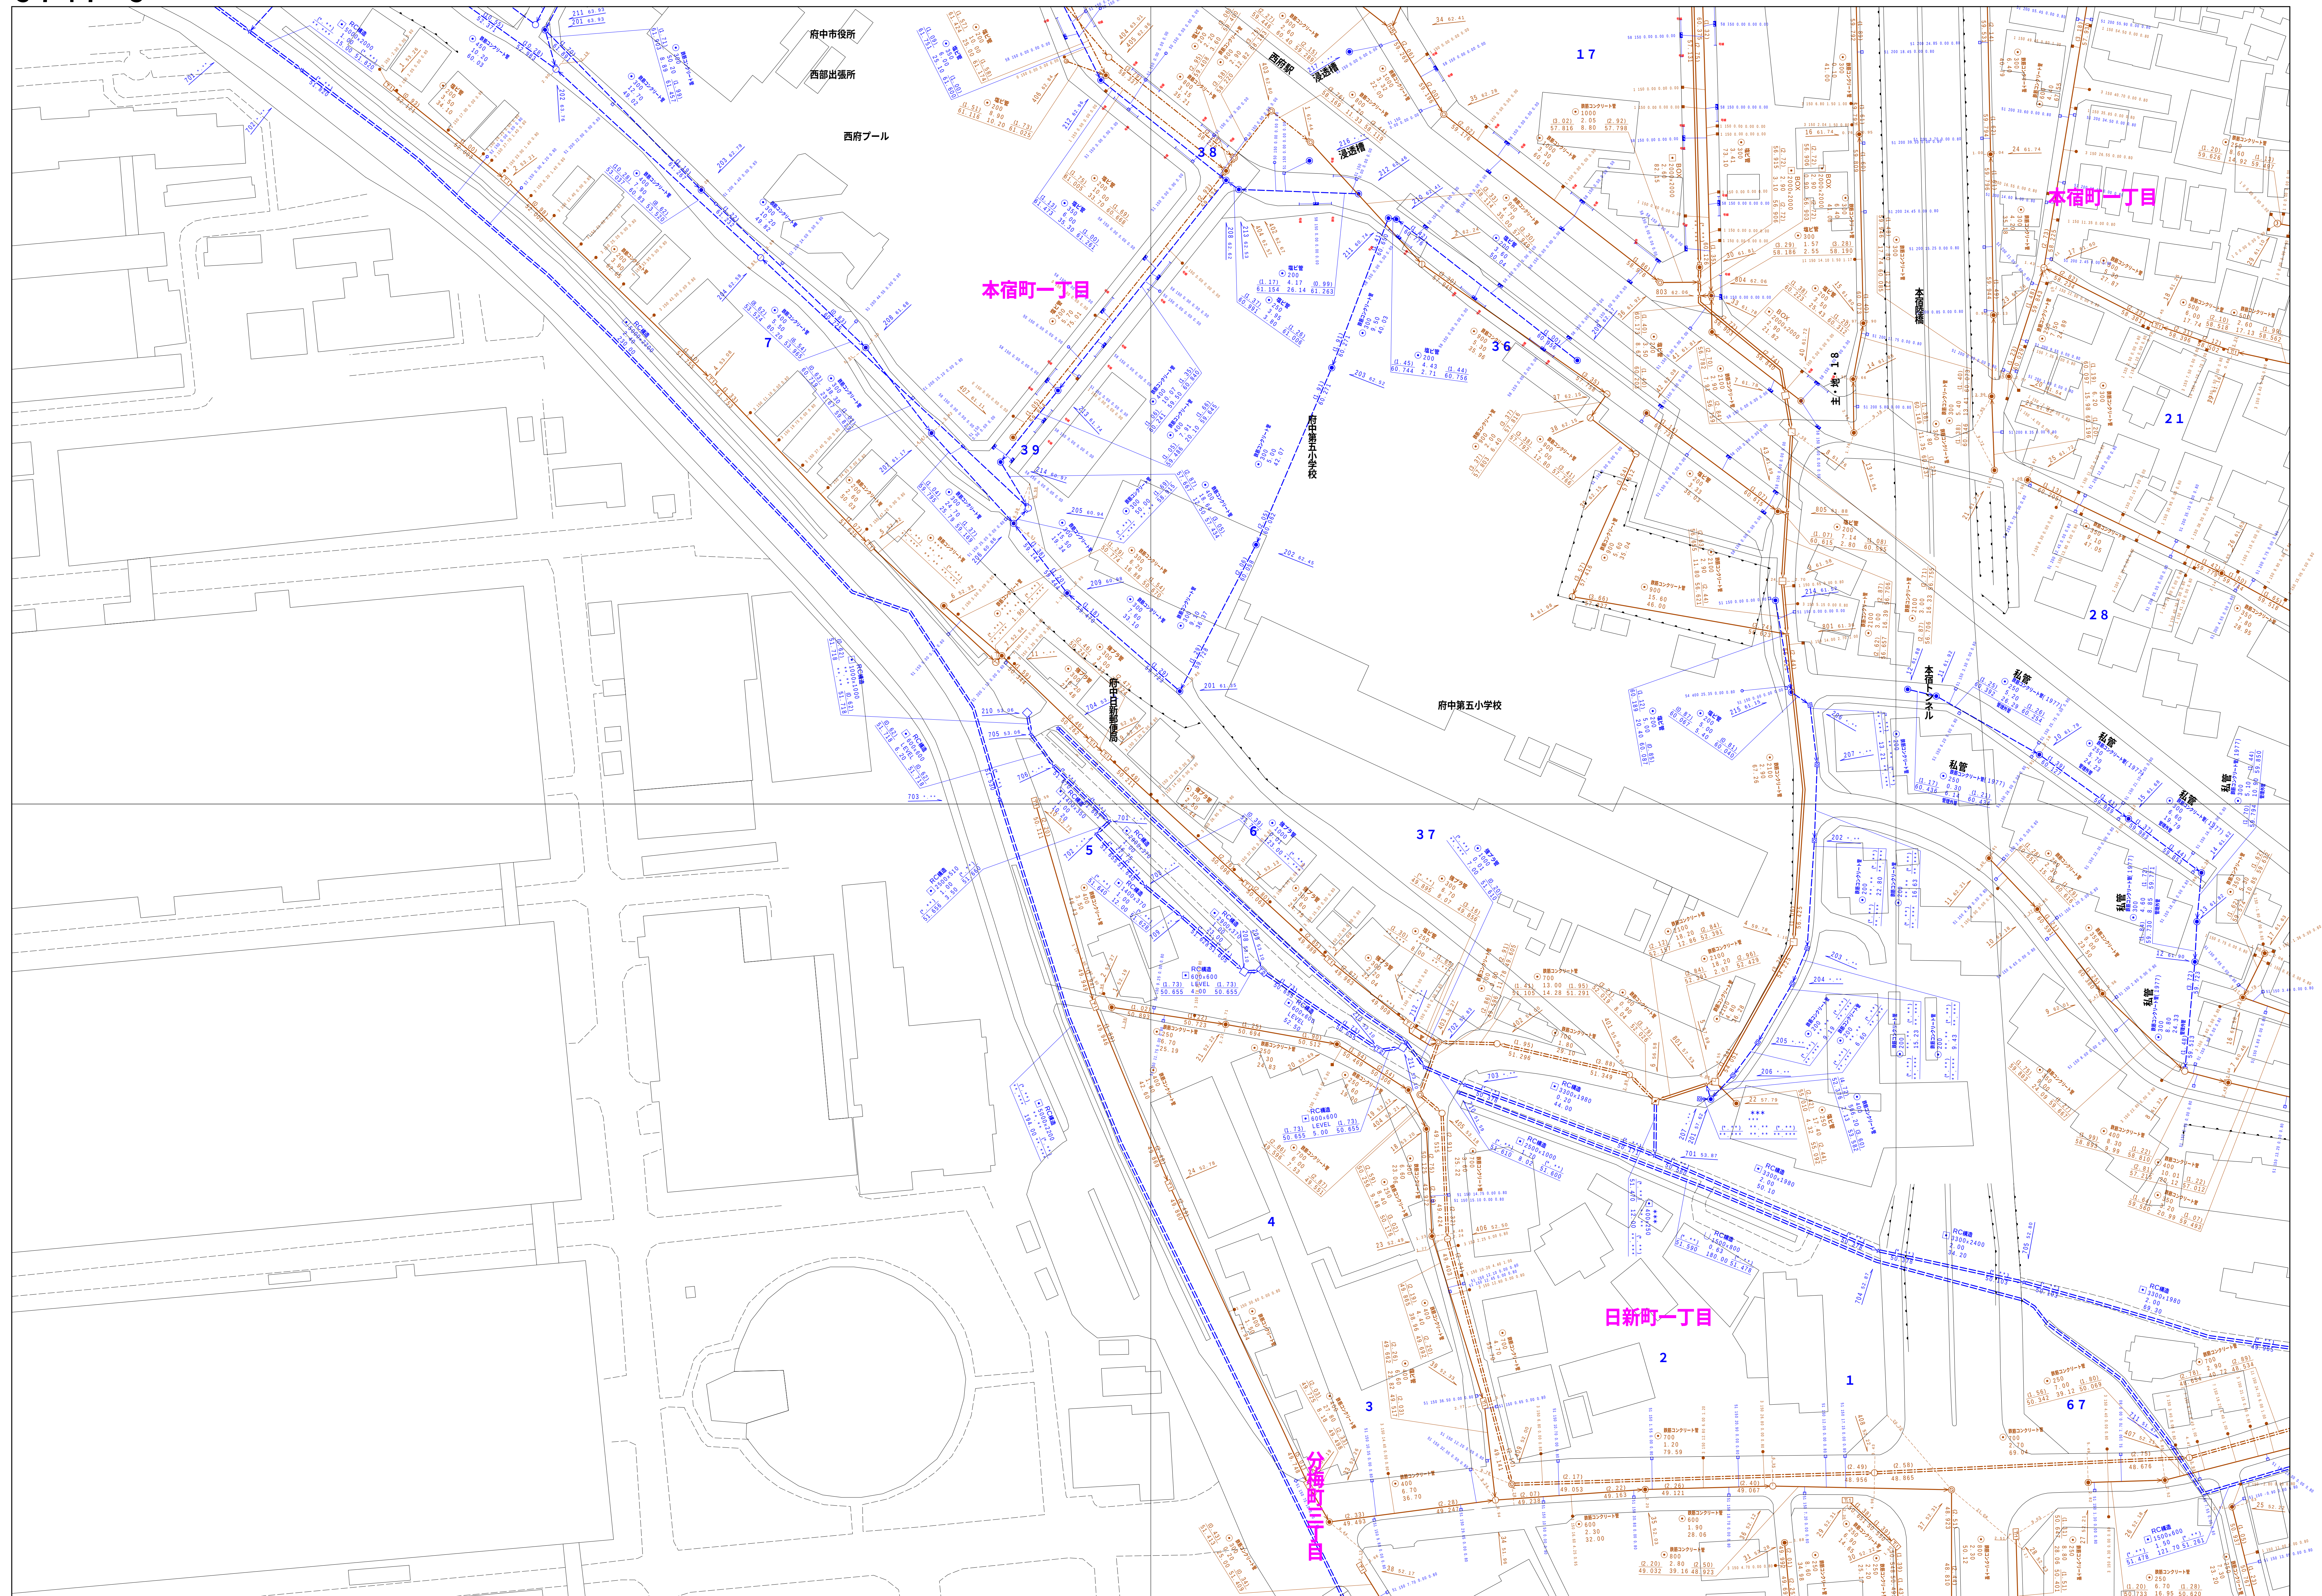

3747-2	3748-1	3748-2
3747-4	3748-3	3748-4
3847-2	3848-1	3848-2



3 7 4 8 - 3




3847-1




縮尺 1/500

3847-1

凡 例		名 称		
マン ホ ー ル (人 孔)	●	標準 1号マンホール (内径 90 cm)		
	○	標準 2号マンホール (内径 120 cm)		
	◎	標準 3号マンホール (内径 150 cm)		
	①	標準 4号マンホール (内径 180 cm)		
	②	標準 5号マンホール (内径 210 × 120 cm)		
	③	標準 6号マンホール (内径 260 × 120 cm)		
	④	標準 7号マンホール (内径 300 × 120 cm)		
	⑤	標準 8号マンホール (内径 75 cm)		
	①	竪立 1号マンホール (内径 90 cm)		
	②	竪立 2号マンホール (内径 120 cm)		
	③	竪立 3号マンホール (内径 150 cm)		
	④	竪立 4号マンホール (内径 180 cm)		
	⑤	竪立 竪形マンホール (内径 90 × 60 cm)		
	⑥	竪立 方形マンホール		
	⑦	特殊 特1号マンホール (内径 90 × 60 cm)		
	⑧	特殊 特2号マンホール (内径 120 × 120 cm)		
	⑨	特殊 特3号マンホール (内径 150 × 120 cm)		
	⑩	特殊 特4号マンホール (内径 180 × 120 cm)		
	⑪	小型マンホール (内径 30 cm)		
	変 化 点 又 は 継 合 点	■	特殊 特殊マンホール	
□		特殊 分水管マンホール		
◇		特殊 円形特殊人孔		
□		特殊 矩形特殊人孔		
○		特殊 特殊マンホール (使用例)		
△		南河 南河門形マンホール (内径 120 × 90 cm)		
△		南河 南河門形マンホール (内径 90 × 60 cm)		
⑧		竪形マンホール (中流)		
⑨		竪形マンホール (下流)		
⑩		竪形分水管マンホール (上流)		
⑪		竪形分水管マンホール (下流)		
⑫		竪形分水管マンホール (下流)		
⑬		竪形防漏扉付マンホール (上流)		
⑭		竪形防漏扉付マンホール (下流)		
☆		ダミー人孔		
□		取入口、出口、最外取入部等		
■		処理場、ポンプ所への流入部または流出部		
■		私道取入管上流部又は道路管理区分点		
管		—	防弁	
		—	逆止	
	—	源次		
	—	点検口 (清掃口含む)		
	—	下方両側開閉		
	①	マンホール、変化点及び継合点の色は 表裏と同一である。		
	渠	—	合流特殊	
		—	汚水特殊	
		—	雨水特殊	
		—	雨水特殊 (L・U型)	
		—	雨水合流 (特殊)	
		—	合流特殊 (市町村)	
		—	汚水特殊	
		—	汚水特殊 (市町村)	
		—	雨水特殊	
		—	雨水特殊 (市町村)	
		—	清流復活	
		—	雨水合流 (特殊)	
		—	雨水合流はポンプ所からの放流渠	
		—	合流伝送管特殊	
—		汚水伝送管特殊		
—		雨水伝送管特殊		
—		合流伝送管特殊		
—		合流伝送管特殊 (市町村)		
—		汚水伝送管特殊		
—		汚水伝送管特殊 (市町村)		
—	雨水伝送管特殊 (市町村)			
—	再生水渠 (中水道)			
—	光ファイバーケーブル用導管			
—	不明・その他			
—	仮取入れ管			
—	最外管			
—	汚泥管 (特殊)			
—	逆止管 (特殊)			
—	汚泥管 (幹線)			
—	逆止管 (幹線)			
樹 及 び 取 付 管	■	矩形汚水側		
	□	矩形汚水側		
	□	円形汚水側		
	○	円形汚水側		
管 束 断 面	■	取付管 (色は樹と同等である)		
	—	取付管 (色は樹と同等である)		
	—	取付管 (色は管渠、人孔と同じである)		
	—	取付管 (色は管渠、人孔と同じである)		
	—	取付管 (色は管渠、人孔と同じである)		
	—	取付管 (色は管渠、人孔と同じである)		
	—	取付管 (色は管渠、人孔と同じである)		
	—	取付管 (色は管渠、人孔と同じである)		
	—	取付管 (色は管渠、人孔と同じである)		
	—	取付管 (色は管渠、人孔と同じである)		
	—	取付管 (色は管渠、人孔と同じである)		
	—	取付管 (色は管渠、人孔と同じである)		
	—	取付管 (色は管渠、人孔と同じである)		
	—	取付管 (色は管渠、人孔と同じである)		
	—	取付管 (色は管渠、人孔と同じである)		
	—	取付管 (色は管渠、人孔と同じである)		
	—	取付管 (色は管渠、人孔と同じである)		
	—	取付管 (色は管渠、人孔と同じである)		
	行 政 境	—	郡県境	
		—	市区境	
—		町界・丁目界		
—		地区境界		
そ の 他	—	地区境界		
	—	地区境界		
	—	地区境界		
	—	地区境界		



3747-3	3747-4	3748-3
3847-1	3847-2	3848-1
3847-3	3847-4	3848-3

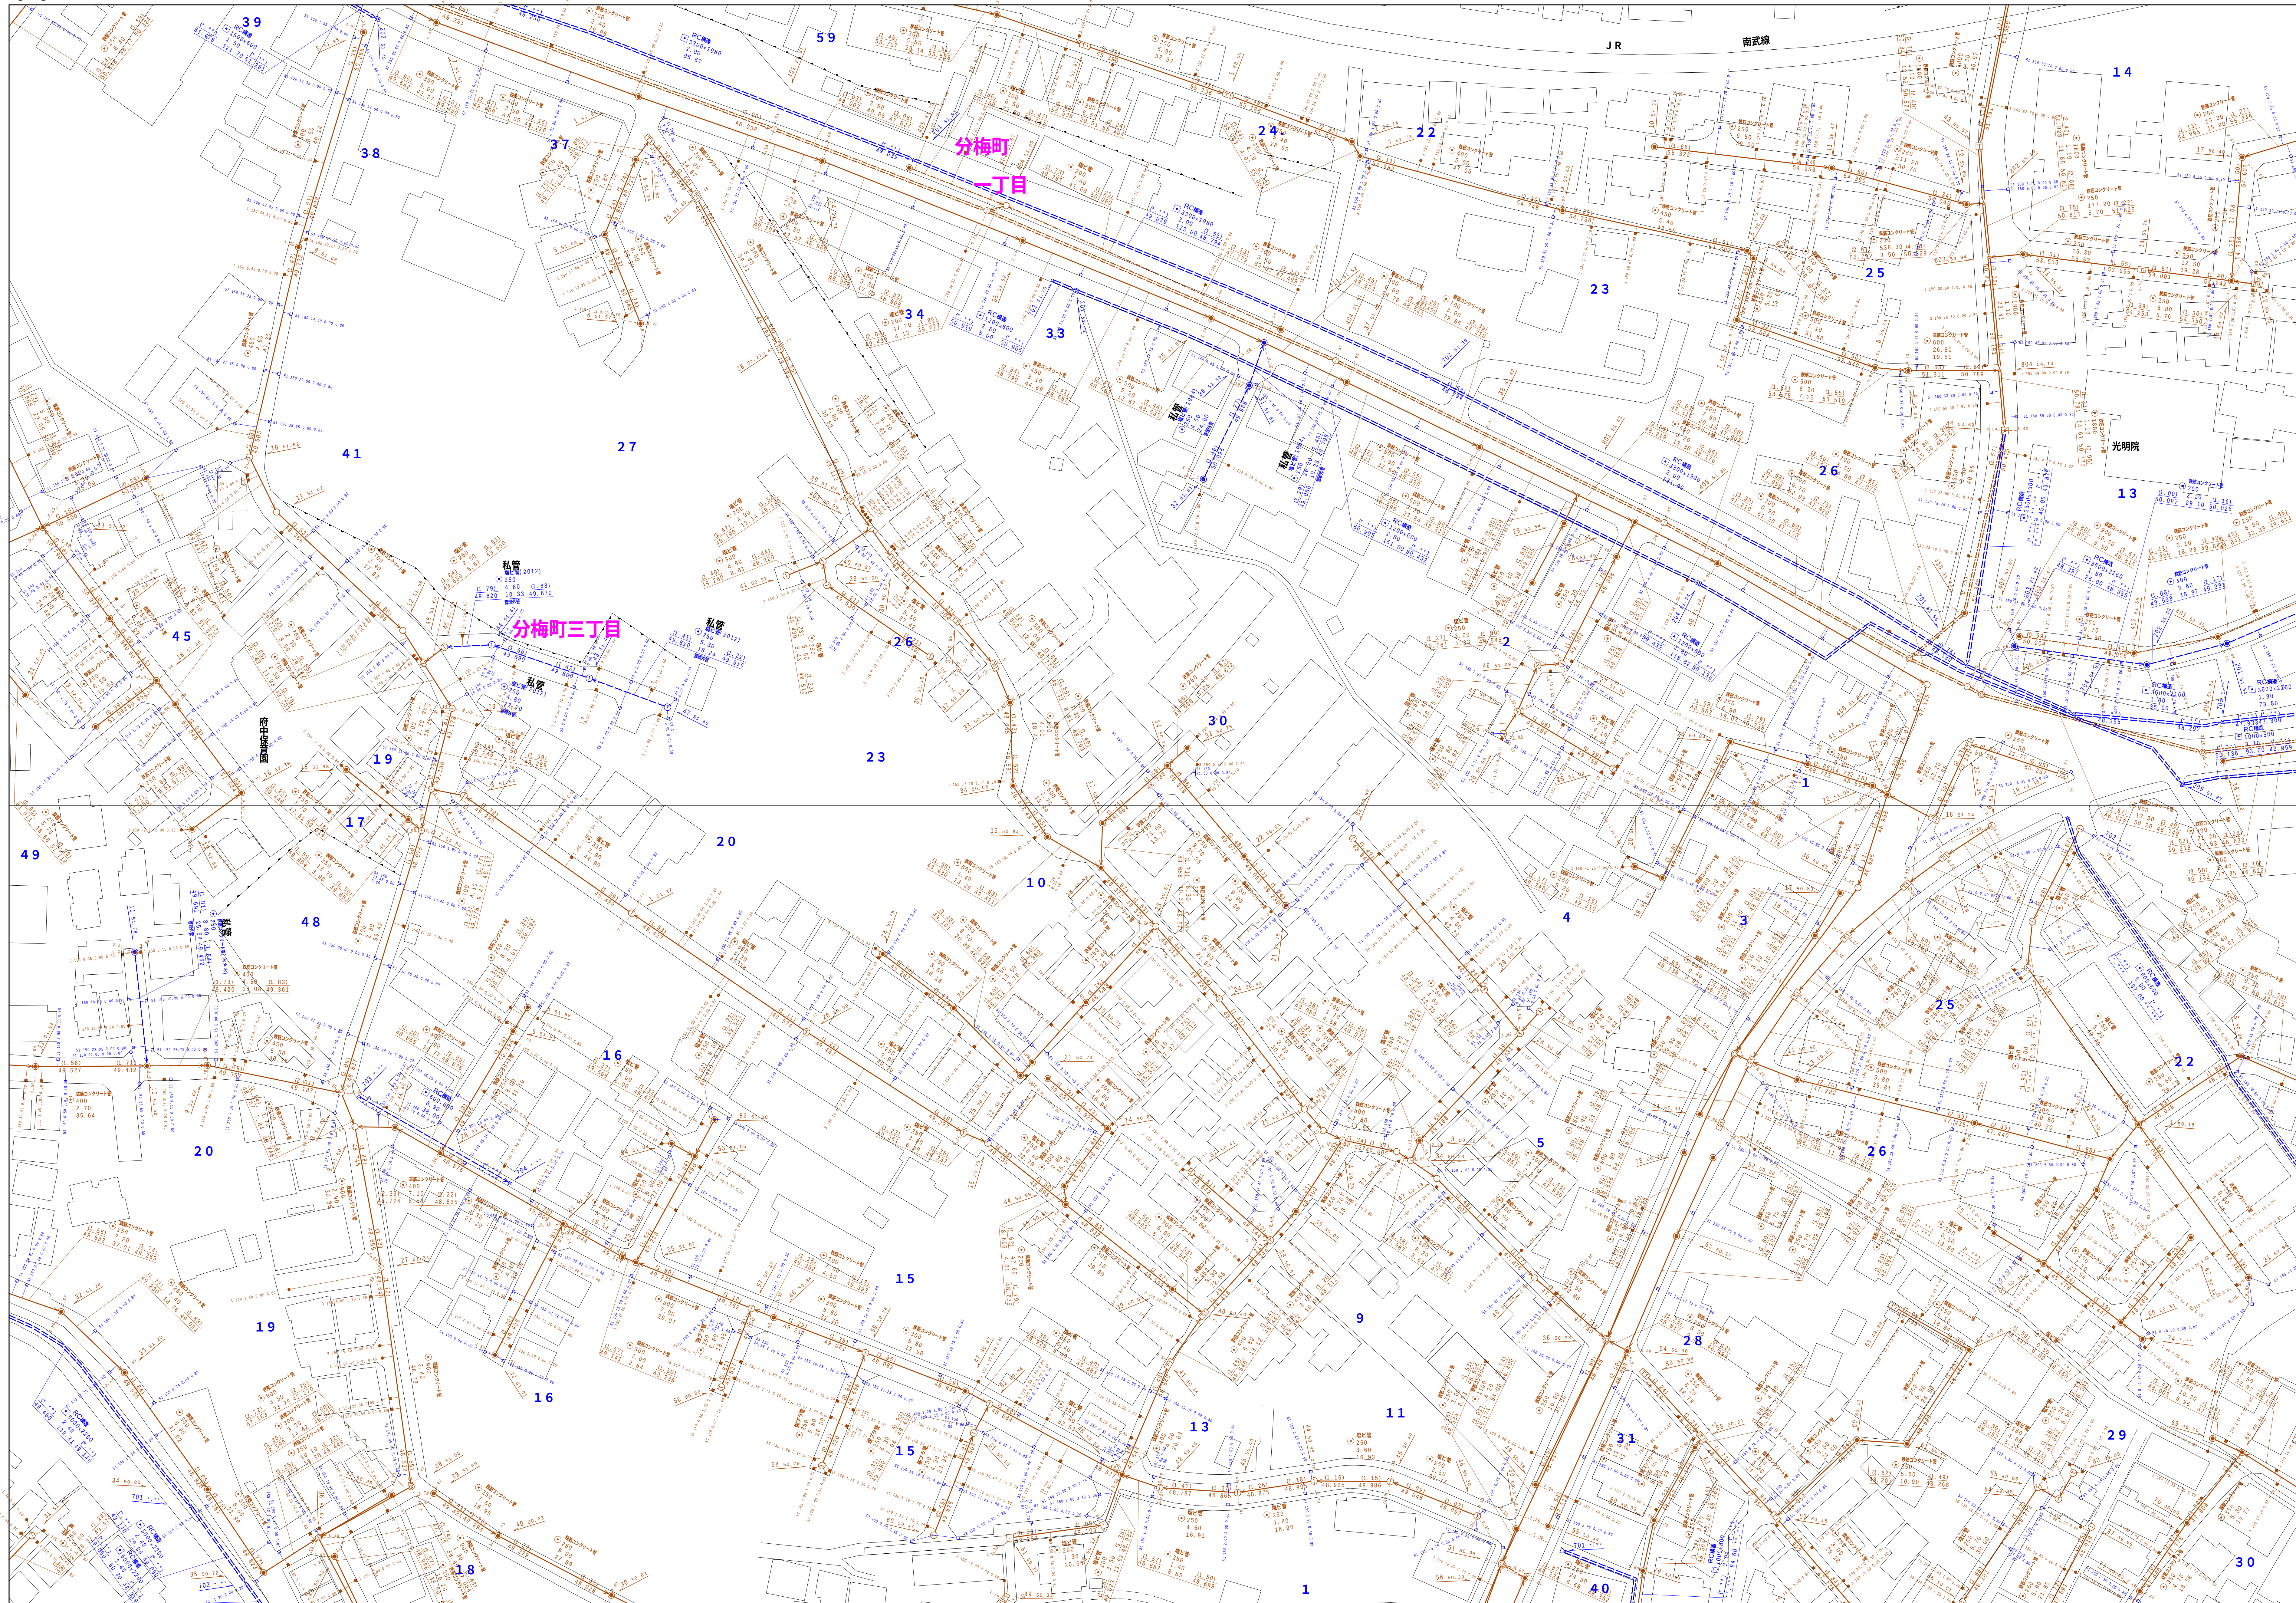

凡例	名 称
●	標準 1号マンホール（内径90cm）
○	標準 2号マンホール（内径120cm）
◎	標準 3号マンホール（内径150cm）
①	標準 4号マンホール（内径180cm）
[H]	標準 5号マンホール（内径210×120cm）
[B]	標準 6号マンホール（内径260×120cm）
[7]	標準 7号マンホール（内径300×120cm）
⑦	竪立 1号マンホール（内径75cm）
②	竪立 1号マンホール（内径90cm）
③	竪立 2号マンホール（内径120cm）
④	竪立 3号マンホール（内径150cm）
⑤	竪立 4号マンホール（内径180cm）
[K]	竪立 矩形マンホール（内径90×60cm）
□	竪立 方形マンホール
[T]	特殊 特1号マンホール（内径90×60cm）
[12]	特殊 特2号マンホール（内径120×120cm）
[15]	特殊 特3号マンホール（内径150×120cm）
[18]	特殊 特4号マンホール（内径260×120cm）
○	小直径マンホール（内径30cm）
○	特殊 特殊マンホール
△	特殊 分岐マンホール
▽	特殊 人孔
▽	特殊 矩形人孔
○	特殊 特殊マンホール（使用済）
□	横埋 横埋マンホール（内径120×90cm）
△	横埋 横埋マンホール（内径90×60cm）
[B]	伏樋 マンホール（上流）
□	伏樋 マンホール（中流）
[B]	伏樋 マンホール（下流）
[ZB]	伏樋分水マンホール（上流）
[ZB]	伏樋分水マンホール（下流）
[IB]	伏樋防漏覆行マンホール（上流）
[IB]	伏樋防漏覆行マンホール（下流）
☆	ターミナル
→	進入・出口、屋外管接入部等
→	私道側、ポンプ所への流入部または流出部
→	私道側入管上部又は道路管理者区分区
×	空気を
×	雨水管
×	点検口（清掃口含む）
↓	下方方向標記

注) マンホール、変化点及び結合点の色は
管理により異なる。

→	合流接続
→	分水接続
→	雨水接続
→	雨水接続（L U兼用）
→	雨水接管（接続）
→	合流接続
→	合流接続（市町村付）
→	雨水幹線（市町村付）
→	雨水幹線（市町村付）
→	清流排水
→	汚水排水（幹線）
→	処理場又はポンプ所からの放流水
→	合流圧送管接続
→	雨水圧送管接続
→	雨水圧送管接続
→	合流圧送管接続（市町村付）
→	雨水圧送管接続（市町村付）
→	雨水圧送管接続（市町村付）
→	再生水管（中水道）
→	ファイバーケーブル連通管
→	不明、その他
→	敷入れ管
→	屋外管
→	汚泥管（接続）
→	汚泥管（幹線）
→	汚泥管（幹線）
→	雨水管（幹線）

■	矩形汚水側
■	矩形汚水側
●	円形汚水側
●	円形汚水側
取付色	黄色（色は樹と同色である）

●	円形
■	矩形
▲	蓋して
●	溝型リ（円形）
L U	L字型（U型兼）
▲	溝型リ（矩形）
■	積層面
■	積層面
■	管首
☆	その他
■	弁形
●	円形複数（矩形）
●	円形複数（円形）
●	矩形複数（矩形）
●	矩形複数（円形）
K	共同溝（矩形）
K	共同溝（円形）
○	継手
○	インバート構造


—	都県境
—	市区境
—	町界・丁目界

—	処理区域
—	処理地名
—	処理区域
—	処理地名
—	指定分界（包括管理、人孔と同色である）
—	特定分界（包括管理、人孔と同じである）
註	認定基準書

図面出力年月日 令和5年8月


縮尺 1 / 500

3 8 4 7 - 2




府中市公共下水道台帳図


3 8 4 7 - 3

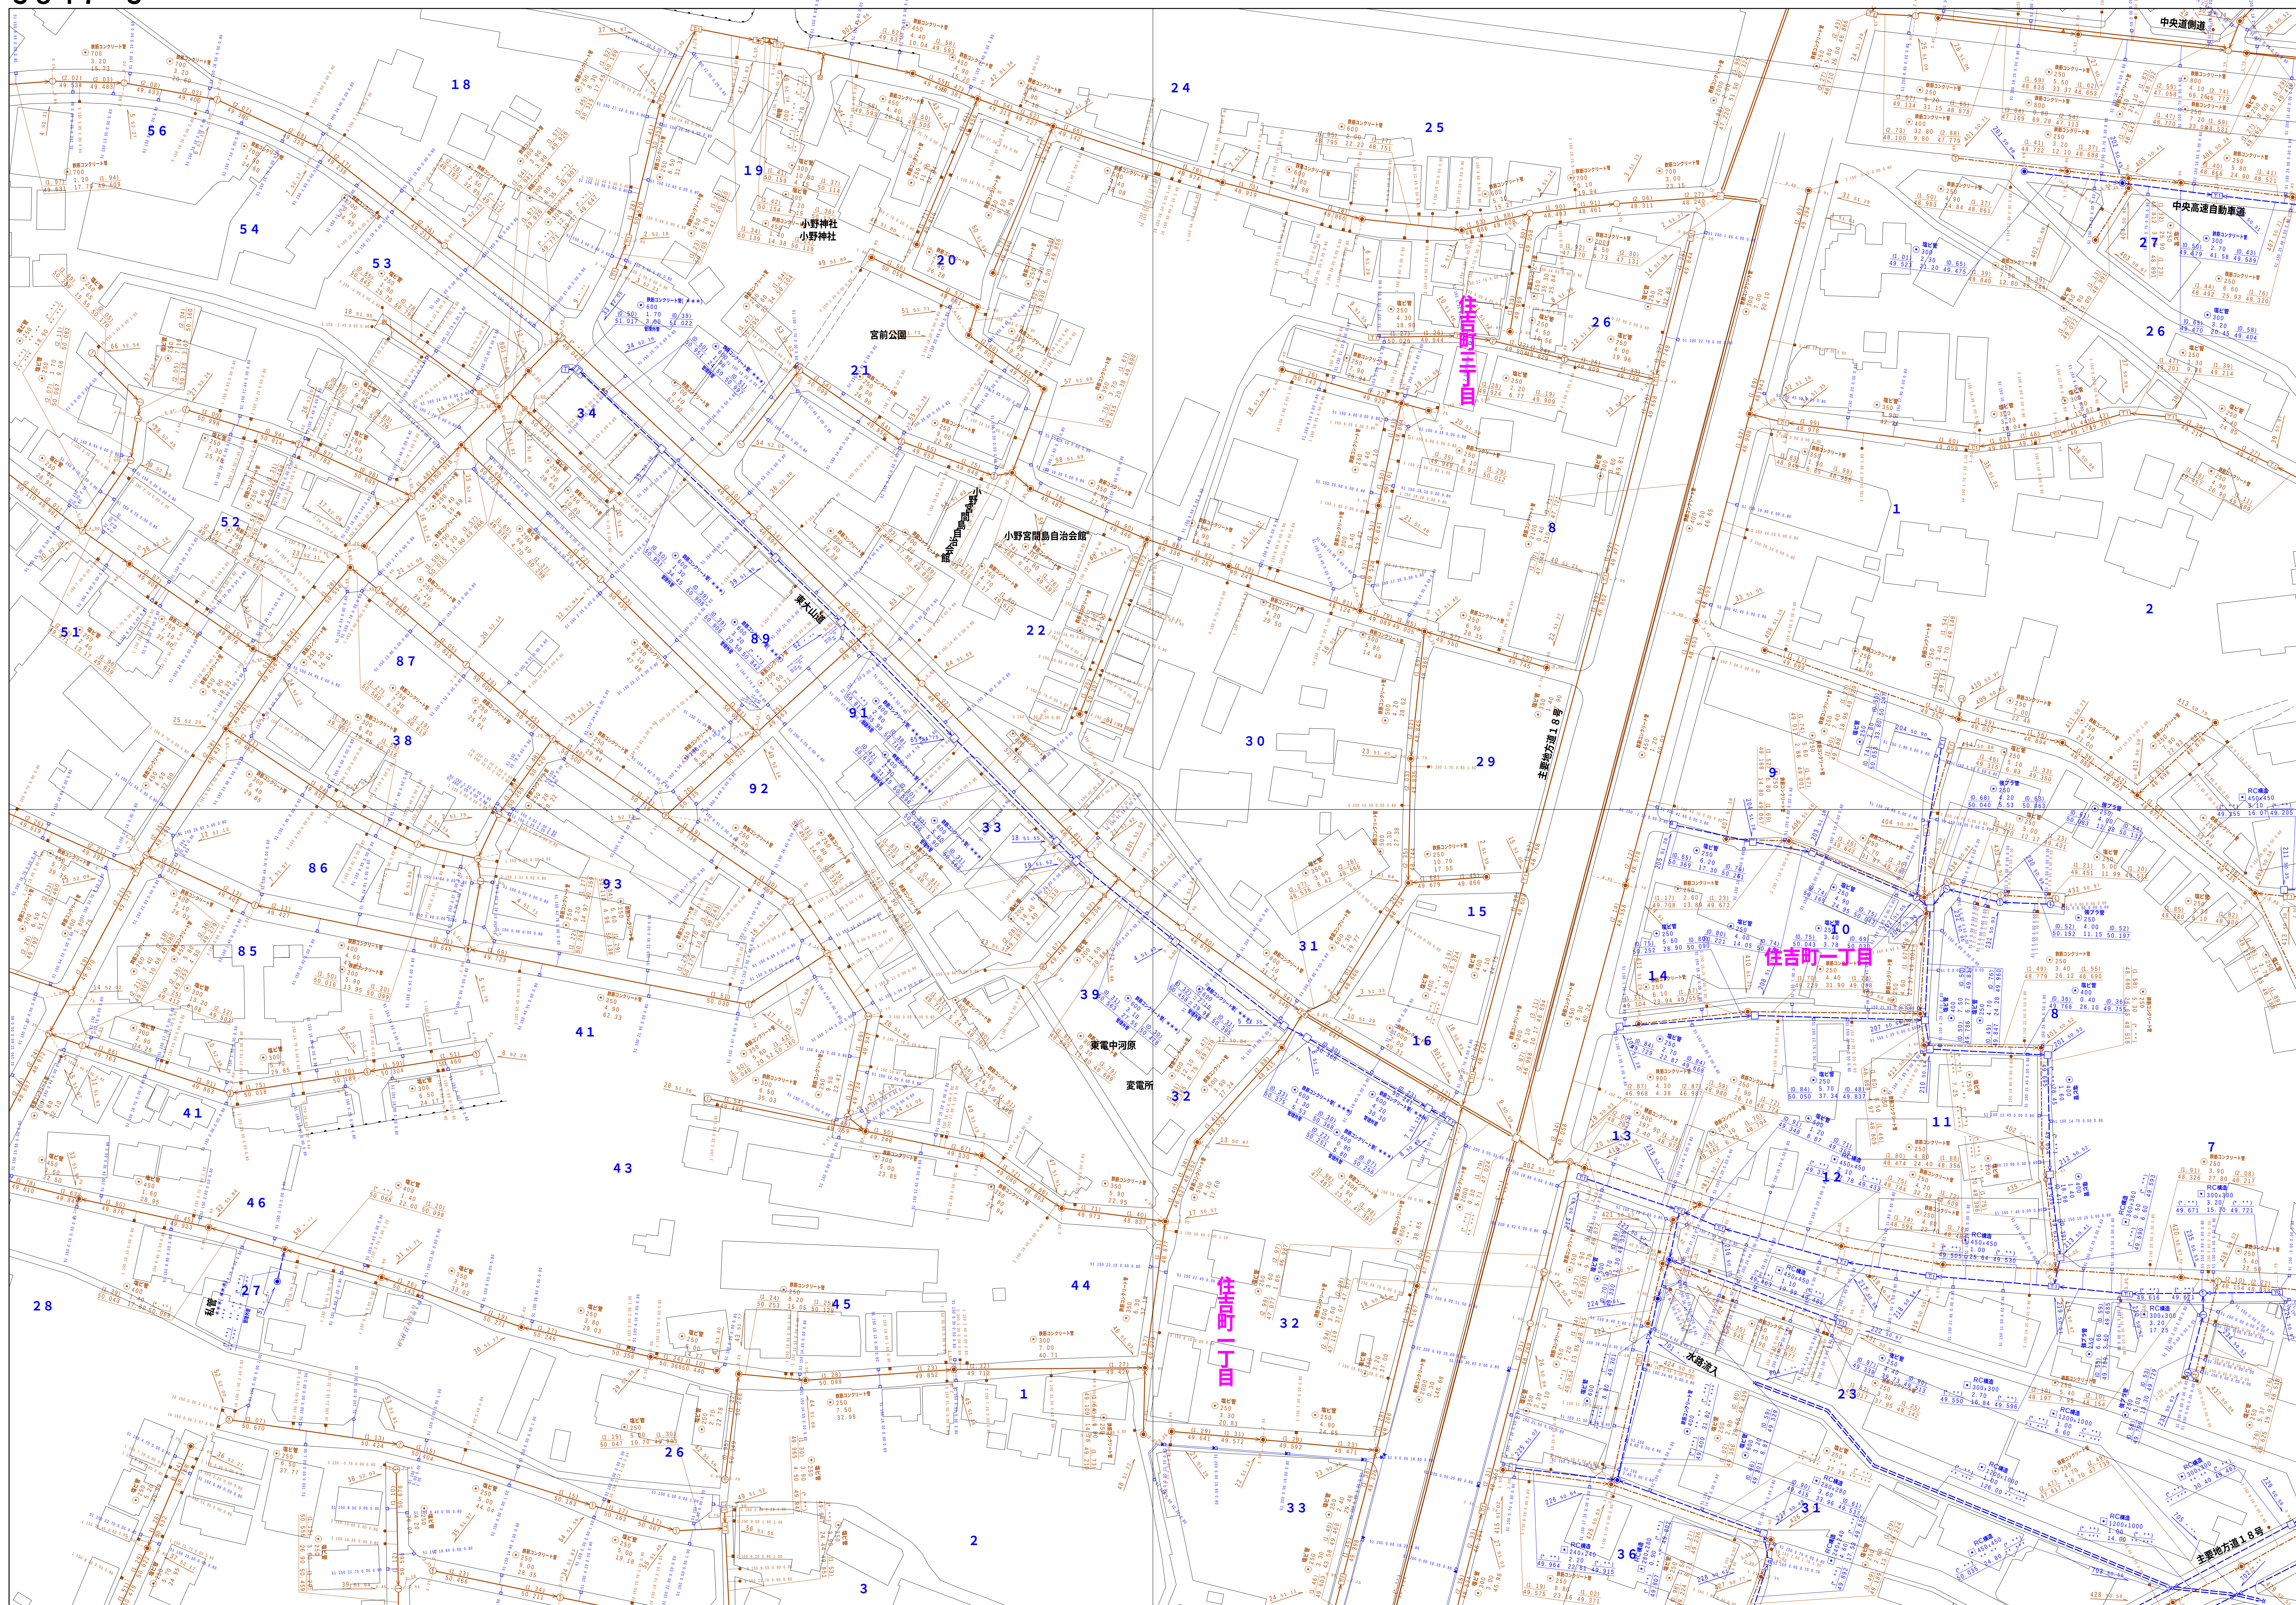

図面出力年月日 令和5年8月

縮尺 1 / 500


 $3847 - 3$ [illegible]
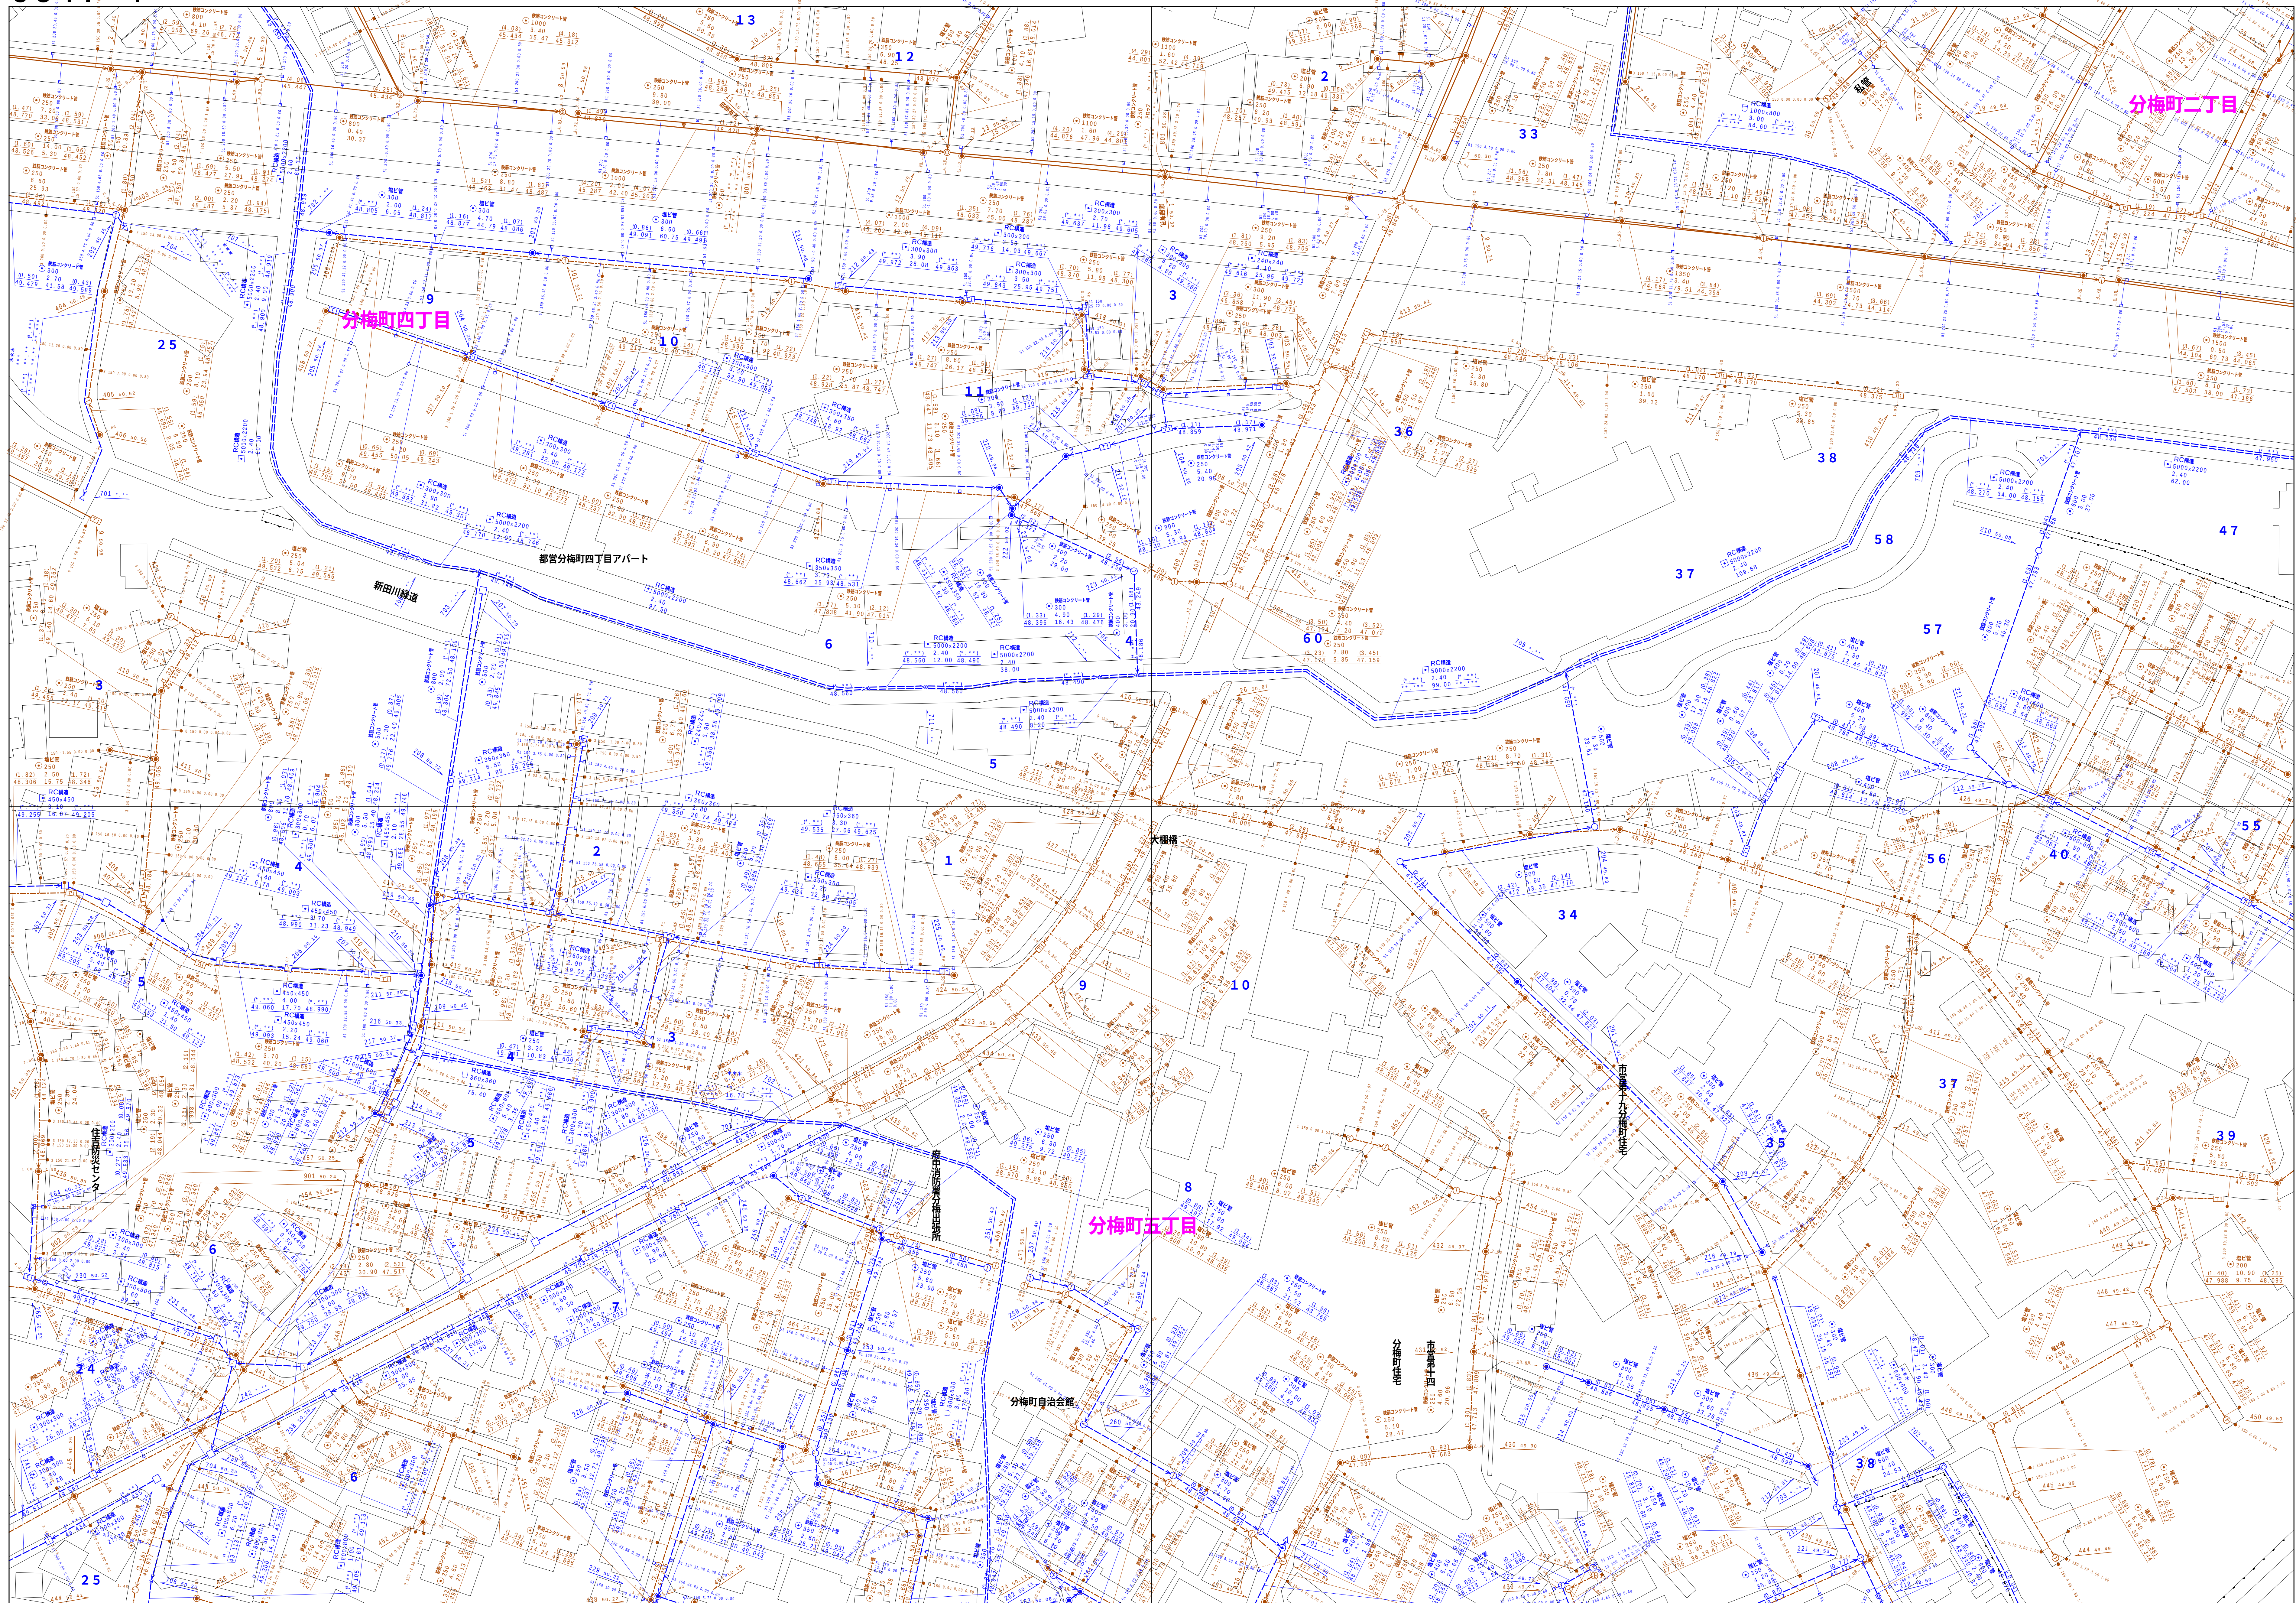
$$\underline{38.47} - 4$$


縮尺 1 / 500

$$3847 - 4$$



凡例	名 称
●	標準 1号マンホール (内径90cm)
○	標準 2号マンホール (内径120cm)
○	標準 3号マンホール (内径150cm)
①	標準 4号マンホール (内径180cm)
②	標準 5号マンホール (内径210×120cm)
③	標準 6号マンホール (内径240×120cm)
④	標準 7号マンホール (内径300×120cm)
⑤	標準 8号マンホール (内径360×120cm)
⑥	標準 1号マンホール (内径90cm)
⑦	標準 2号マンホール (内径120cm)
⑧	標準 3号マンホール (内径150cm)
⑨	標準 4号マンホール (内径180cm)
⑩	標準 5号マンホール (内径210×120cm)
⑪	標準 6号マンホール (内径240×120cm)
⑫	標準 7号マンホール (内径300×120cm)
⑬	標準 8号マンホール (内径360×120cm)
⑭	標準 9号マンホール (内径420×120cm)
⑮	標準 10号マンホール (内径480×120cm)
⑯	標準 11号マンホール (内径540×120cm)
⑰	標準 12号マンホール (内径600×120cm)
⑱	標準 13号マンホール (内径660×120cm)
⑲	標準 14号マンホール (内径720×120cm)
⑳	標準 15号マンホール (内径780×120cm)
㉑	標準 16号マンホール (内径840×120cm)
㉒	標準 17号マンホール (内径900×120cm)
㉓	標準 18号マンホール (内径960×120cm)
㉔	標準 19号マンホール (内径1020×120cm)
㉕	標準 20号マンホール (内径1080×120cm)
㉖	標準 21号マンホール (内径1140×120cm)
㉗	標準 22号マンホール (内径1200×120cm)
㉘	標準 23号マンホール (内径1260×120cm)
㉙	標準 24号マンホール (内径1320×120cm)
㉚	標準 25号マンホール (内径1380×120cm)
㉛	標準 26号マンホール (内径1440×120cm)
㉜	標準 27号マンホール (内径1500×120cm)
㉝	標準 28号マンホール (内径1560×120cm)
㉞	標準 29号マンホール (内径1620×120cm)
㉟	標準 30号マンホール (内径1680×120cm)
㊱	標準 31号マンホール (内径1740×120cm)
㊲	標準 32号マンホール (内径1800×120cm)
㊳	標準 33号マンホール (内径1860×120cm)
㊴	標準 34号マンホール (内径1920×120cm)
㊵	標準 35号マンホール (内径1980×120cm)
㊶	標準 36号マンホール (内径2040×120cm)
㊷	標準 37号マンホール (内径2100×120cm)
㊸	標準 38号マンホール (内径2160×120cm)
㊹	標準 39号マンホール (内径2220×120cm)
㊺	標準 40号マンホール (内径2280×120cm)
㊻	標準 41号マンホール (内径2340×120cm)
㊼	標準 42号マンホール (内径2400×120cm)
㊽	標準 43号マンホール (内径2460×120cm)
㊾	標準 44号マンホール (内径2520×120cm)
㊿	標準 45号マンホール (内径2580×120cm)
㋀	標準 46号マンホール (内径2640×120cm)
㋁	標準 47号マンホール (内径2700×120cm)
㋂	標準 48号マンホール (内径2760×120cm)
㋃	標準 49号マンホール (内径2820×120cm)
㋄	標準 50号マンホール (内径2880×120cm)
㋅	標準 51号マンホール (内径2940×120cm)
㋆	標準 52号マンホール (内径3000×120cm)
㋇	標準 53号マンホール (内径3060×120cm)
㋈	標準 54号マンホール (内径3120×120cm)
㋉	標準 55号マンホール (内径3180×120cm)
㋊	標準 56号マンホール (内径3240×120cm)
㋋	標準 57号マンホール (内径3300×120cm)
㋌	標準 58号マンホール (内径3360×120cm)
㋍	標準 59号マンホール (内径3420×120cm)
㋎	標準 60号マンホール (内径3480×120cm)
㋏	標準 61号マンホール (内径3540×120cm)
㋐	標準 62号マンホール (内径3600×120cm)
㋑	標準 63号マンホール (内径3660×120cm)
㋒	標準 64号マンホール (内径3720×120cm)
㋓	標準 65号マンホール (内径3780×120cm)
㋔	標準 66号マンホール (内径3840×120cm)
㋕	標準 67号マンホール (内径3900×120cm)
㋖	標準 68号マンホール (内径3960×120cm)
㋗	標準 69号マンホール (内径4020×120cm)
㋘	標準 70号マンホール (内径4080×120cm)
㋙	標準 71号マンホール (内径4140×120cm)
㋚	標準 72号マンホール (内径4200×120cm)
㋛	標準 73号マンホール (内径4260×120cm)
㋜	標準 74号マンホール (内径4320×120cm)
㋝	標準 75号マンホール (内径4380×120cm)
㋞	標準 76号マンホール (内径4440×120cm)
㋟	標準 77号マンホール (内径4500×120cm)
㋠	標準 78号マンホール (内径4560×120cm)
㋡	標準 79号マンホール (内径4620×120cm)
㋢	標準 80号マンホール (内径4680×120cm)
㋣	標準 81号マンホール (内径4740×120cm)
㋤	標準 82号マンホール (内径4800×120cm)
㋥	標準 83号マンホール (内径4860×120cm)
㋦	標準 84号マンホール (内径4920×120cm)
㋧	標準 85号マンホール (内径4980×120cm)
㋨	標準 86号マンホール (内径5040×120cm)
㋩	標準 87号マンホール (内径5100×120cm)
㋪	標準 88号マンホール (内径5160×120cm)
㋫	標準 89号マンホール (内径5220×120cm)
㋬	標準 90号マンホール (内径5280×120cm)
㋭	標準 91号マンホール (内径5340×120cm)
㋮	標準 92号マンホール (内径5400×120cm)
㋯	標準 93号マンホール (内径5460×120cm)
㋰	標準 94号マンホール (内径5520×120cm)
㋱	標準 95号マンホール (内径5580×120cm)
㋲	標準 96号マンホール (内径5640×120cm)
㋳	標準 97号マンホール (内径5700×120cm)
㋴	標準 98号マンホール (内径5760×120cm)
㋵	標準 99号マンホール (内径5820×120cm)
㋶	標準 100号マンホール (内径5880×120cm)
㋷	標準 101号マンホール (内径5940×120cm)
㋸	標準 102




3848-1



3847-2	3848-1	3848-2
3847-4	3848-3	3848-4
3947-2	3948-1	3948-2

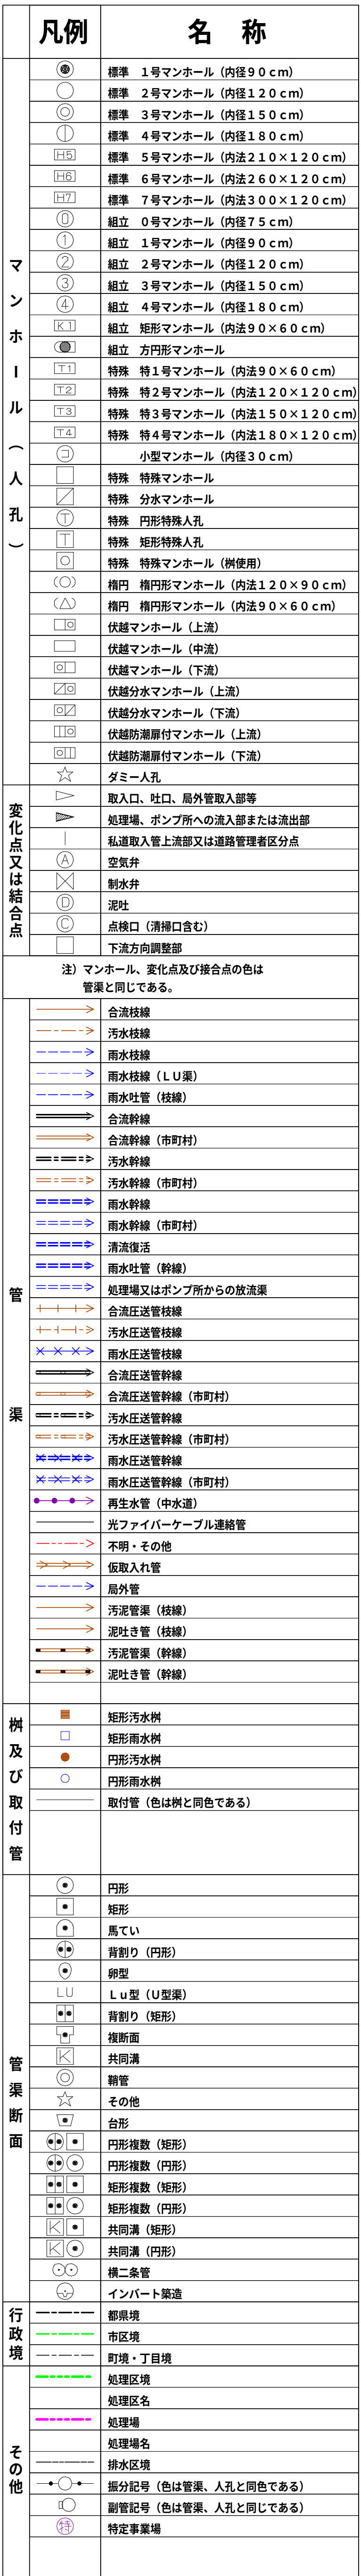
$$3848 - 3$$


3847-3	3847-4	3848-3
3947-1	3947-2	3948-1
3947-3	3947-4	3948-3

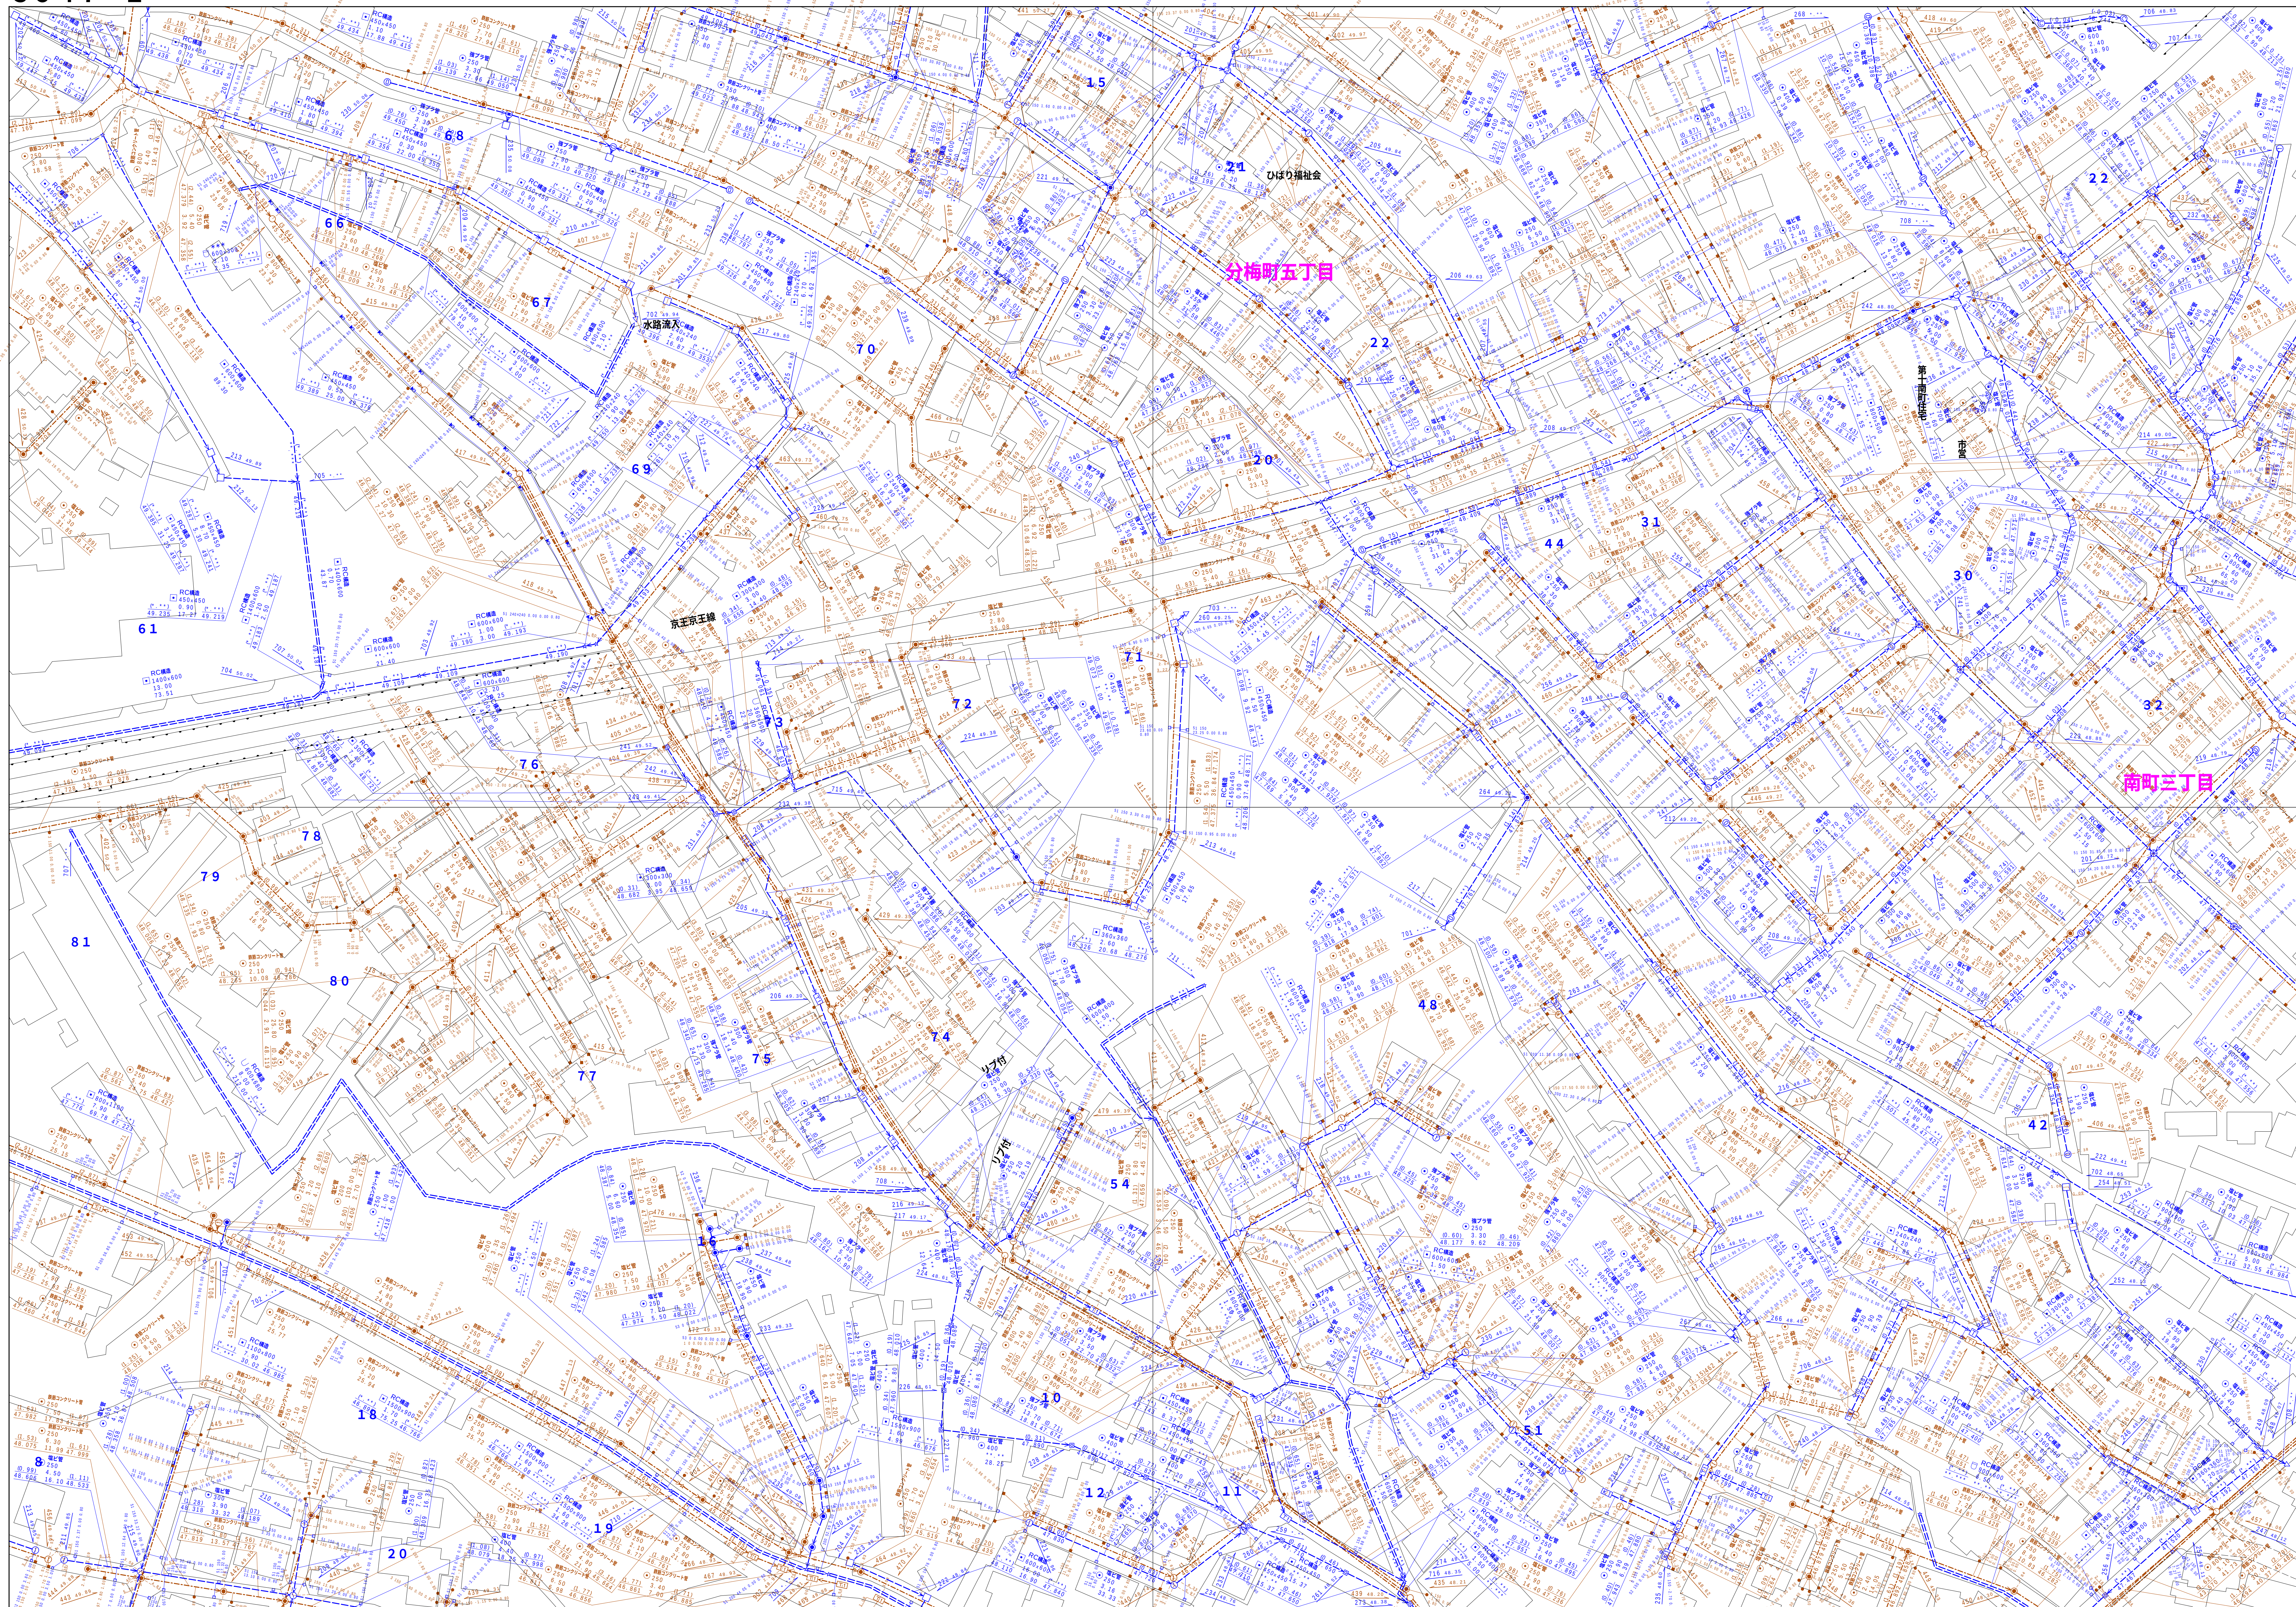

凡 例		名 称	
マンホール（人孔）	●	標準 1号マンホール（内径90cm）	
	○	標準 2号マンホール（内径120cm）	
	①	標準 3号マンホール（内径150cm）	
	②	標準 4号マンホール（内径180cm）	
	③	標準 5号マンホール（内径210×120cm）	
	④	標準 6号マンホール（内径240×120cm）	
	⑤	標準 7号マンホール（内径270×120cm）	
	⑥	植立 0号マンホール（内径75cm）	
	⑦	植立 1号マンホール（内径90cm）	
	⑧	植立 2号マンホール（内径120cm）	
	⑨	植立 3号マンホール（内径150cm）	
	⑩	植立 4号マンホール（内径180cm）	
	㊦	植立 矩形マンホール（内径90×60cm）	
	㊧	植立 方形マンホール	
	㊨	特種 特2号マンホール（内径90×60cm）	
	㊩	特種 特2号マンホール（内径120×120cm）	
	㊪	特種 特2号マンホール（内径150×120cm）	
	㊫	特種 特4号マンホール（内径180×120cm）	
	○	小型マンホール（内径30cm）	
	□	特種 特種マンホール	
	▽	特種 円形特種人孔	
	△	特種 矩形特種人孔	
	■	特種 特種マンホール（使用済）	
	○	植立 樹形マンホール（内径120×90cm）	
	△	植立 樹形マンホール（内径90×60cm）	
	変化点又は結合点	○	植立マンホール（上流）
○		植立マンホール（中流）	
○		植立マンホール（下流）	
○		植立分水マンホール（上流）	
○		植立分水マンホール（下流）	
○		植立防漏継付マンホール（上流）	
○		植立防漏継付マンホール（下流）	
☆		蓋み人孔	
▶		取入口、吐口、外管取入部等	
▶		処理場、マンホールへの流入部または流出部	
▶		処理場上流部または処理場若き区分点	
△		変折点	
○		変折点（導曲点含む）	
○		変折点（導曲点含む）	
注）マンホール、変化点及び結合点の名称は管渠と同じである。			
管	→	合流管線	
	→	汚水幹線	
	→	雨水幹線	
	→	雨水幹線（L・U型）	
	→	雨水主管（継接）	
	→	合流幹線	
	→	合流幹線（市町村）	
	→	汚水幹線	
	→	汚水幹線（市町村）	
	→	雨水幹線	
	→	雨水幹線（市町村）	
	→	雨水主管（継接）	
	→	連続直流	
	→	排水管又はポンプ房からの放流線	
渠	→	合流直達管線	
	→	合流直達管線（市町村）	
	→	雨水直達管線	
	→	雨水直達管線（市町村）	
	→	合流直達管線（市町村）	
	→	汚水直達管線	
	→	汚水直達管線（市町村）	
	→	雨水直達管線	
	→	雨水直達管線（市町村）	
	→	雨水直達管線（市町村）	
	→	雨水直達管線（市町村）	
	→	雨水直達管線（市町村）	
	→	雨水直達管線（市町村）	
	→	雨水直達管線（市町村）	
樹及び取付管	■	矩形汚水渠	
	■	矩形雨水渠	
	■	円形汚水渠	
	○	円形雨水渠	
	○	取付管（色は黒と黄色である）	
	●	円形	
	▲	矩形	
	▲	高くて	
	●	青割り（円形）	
	●	鉋型	
	○	L・U型（L・U型）	
	○	リウ割り（矩形）	
	○	複断面	
	○	共同溝	
管渠断面	○	縦管	
	○	横管	
	○	共同溝	
	○	共同溝（矩形）	
	○	共同溝（円形）	
	○	共同溝（矩形）	
	○	共同溝（円形）	
	○	共同溝（矩形）	
	○	共同溝（円形）	
	○	共同溝（矩形）	
	○	共同溝（円形）	
	○	共同溝（矩形）	
	○	共同溝（円形）	
	○	共同溝（矩形）	
行政境	○	都県境	
	○	市区境	
	○	町境・丁目境	
	○	処理区域	
その他	○	処理区名	
	○	処理場	
	○	処理場名	
	○	処理場	
その他	○	処理場	
	○	処理場	
	○	処理場	
	○	処理場	

図面出力年月日 令和5年8月

縮尺 1 / 500

3 9 4 7 - 2

