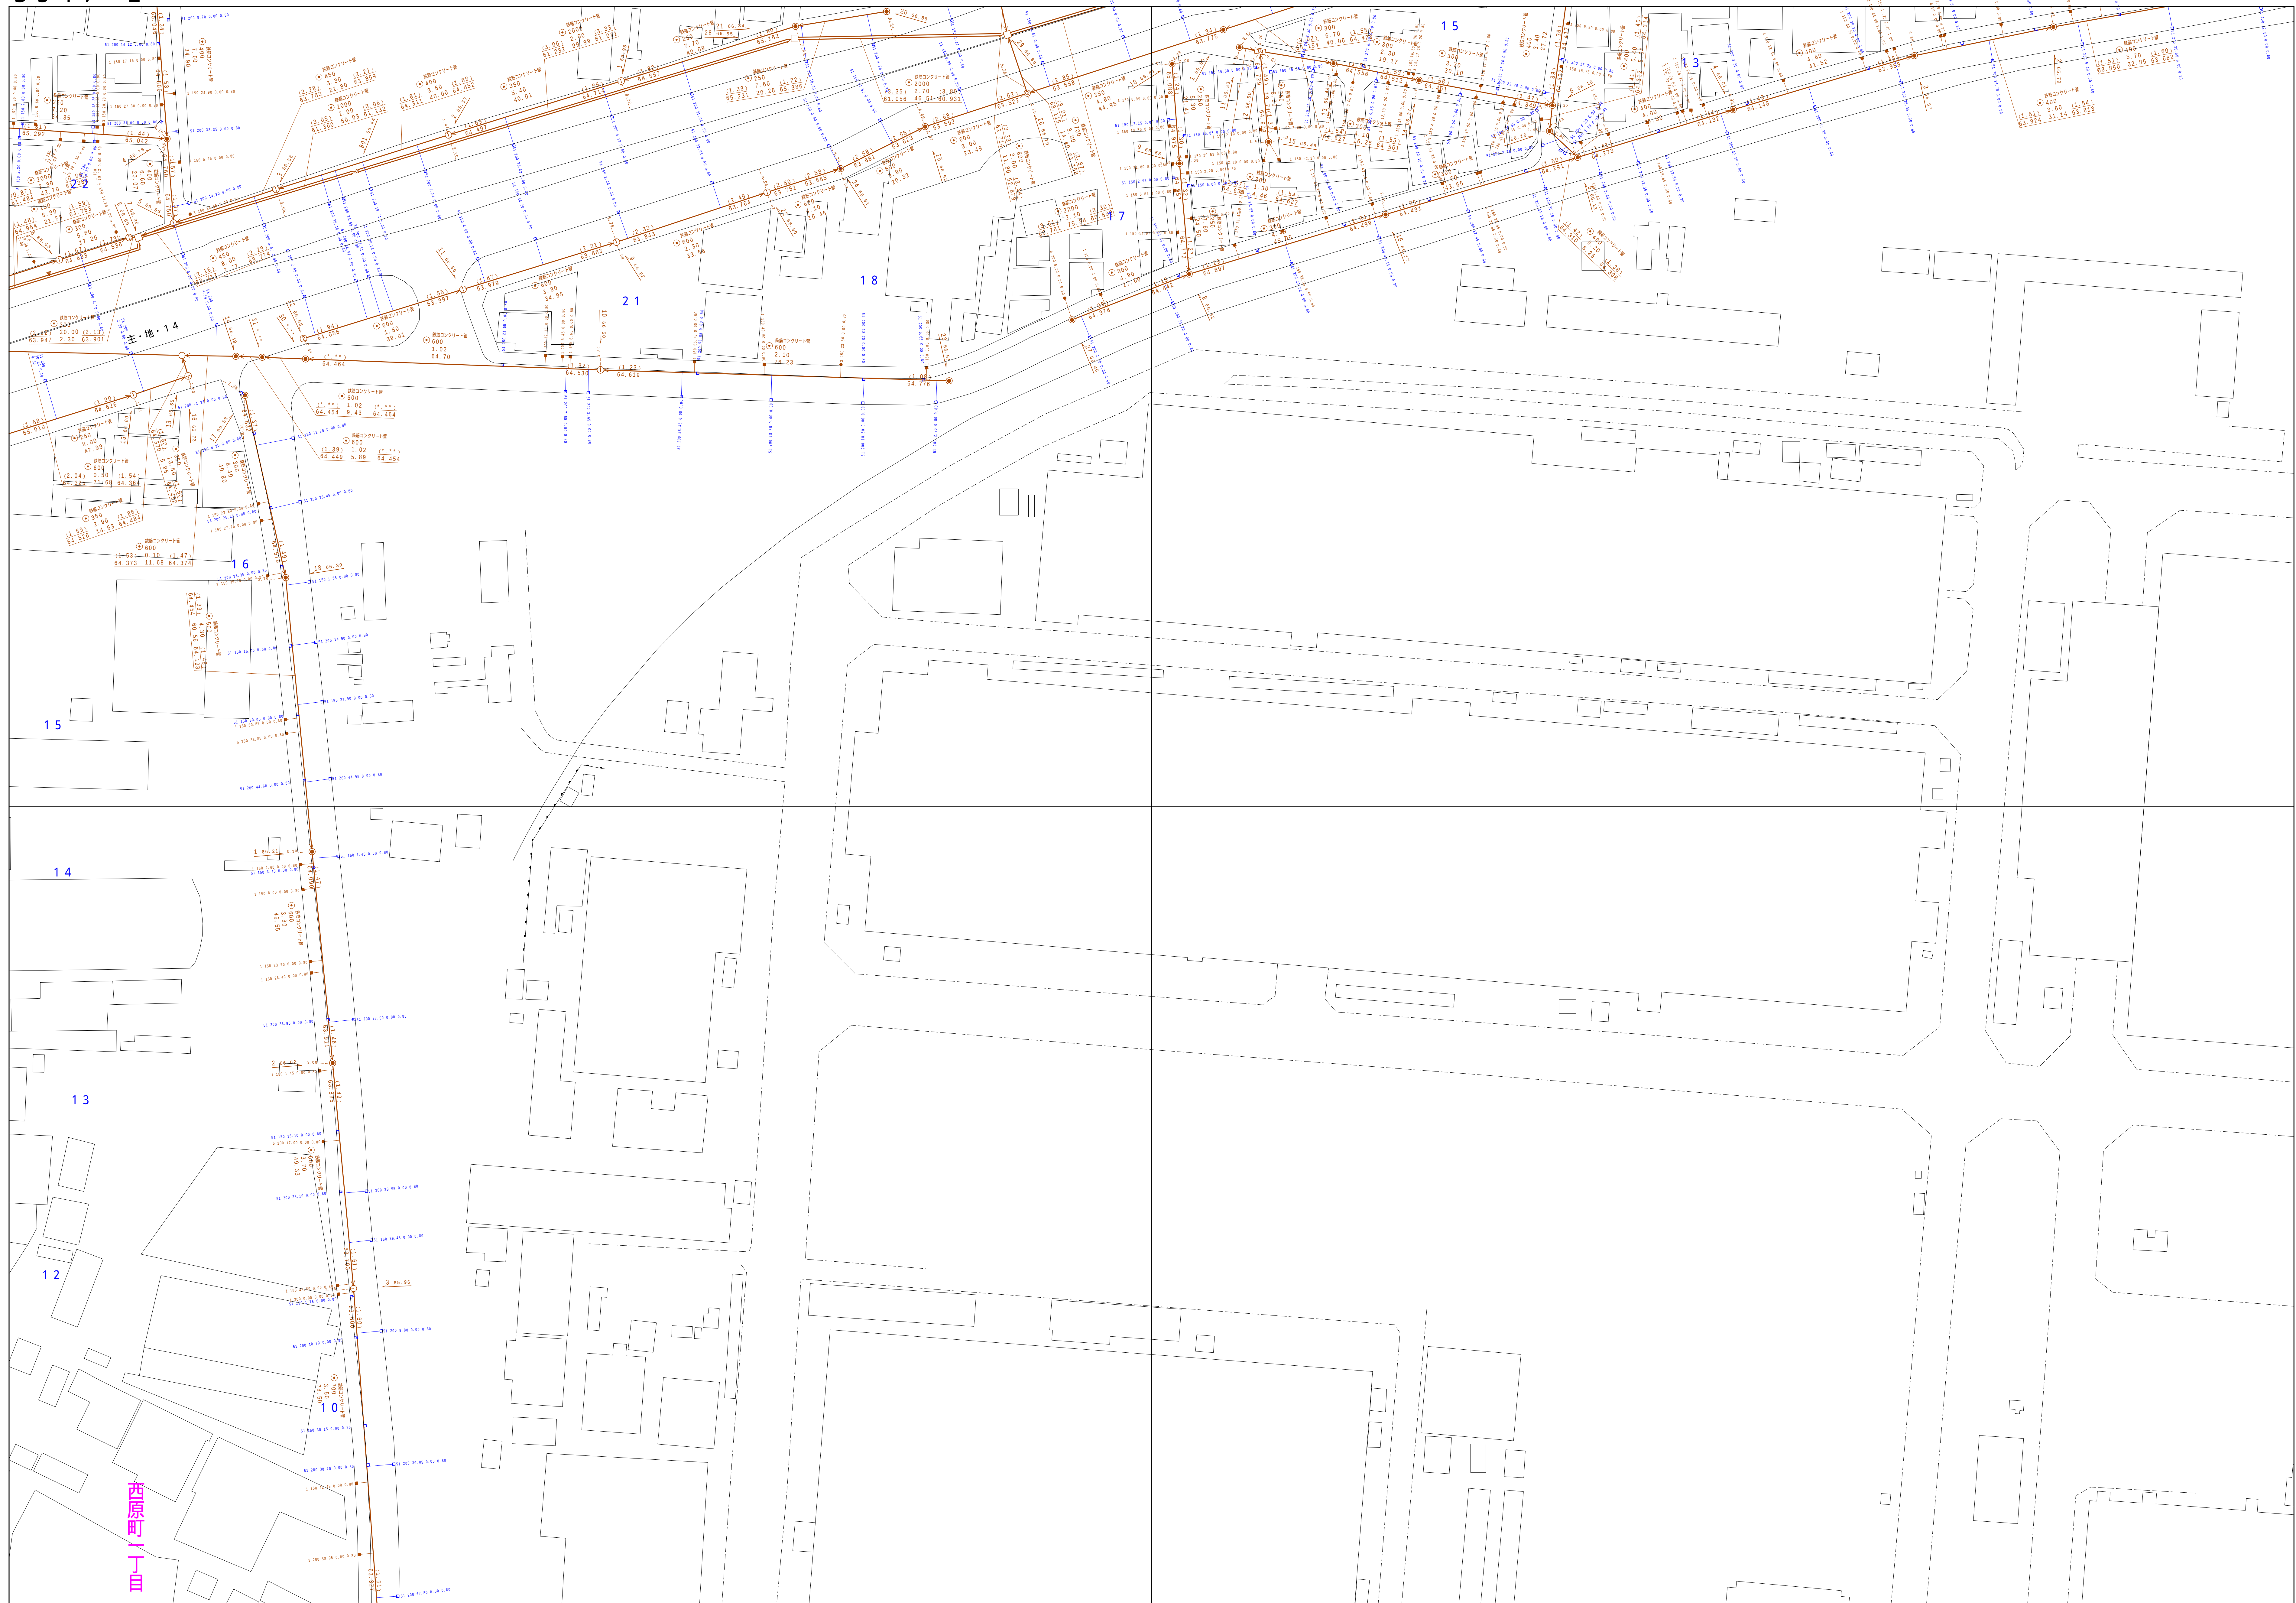


府中市公共下水道台帳図


$$\begin{array}{r} 3547 - 2 \\ \hline \end{array}$$


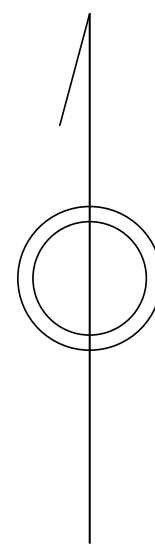
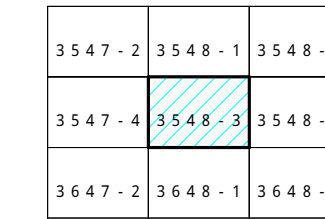

図面出力年月日 令和5年8月

縮尺 1 / 500

$$3 \ 5 \ 4 \ 7 \ - \ 2$$

凡 例		名 称
マン ホ ール （人 孔）	●	標準 1号マンホール（内径90cm）
	○	標準 2号マンホール（内径120cm）
	①	標準 3号マンホール（内径150cm）
	②	標準 4号マンホール（内径180cm）
	[H6]	特殊 5号マンホール（内径210×120cm）
	[H7]	特殊 6号マンホール（内径240×120cm）
	[H7]	特殊 7号マンホール（内径300×120cm）
	③	植立 0号マンホール（内径75cm）
	④	植立 1号マンホール（内径90cm）
	⑤	植立 2号マンホール（内径120cm）
	⑥	植立 3号マンホール（内径150cm）
	⑦	植立 4号マンホール（内径180cm）
	[K1]	植立 方形マンホール（内径90×60cm）
	[K2]	植立 方形マンホール
	[T1]	特殊 特1号マンホール（内径90×60cm）
	[T2]	特殊 特2号マンホール（内径120×120cm）
	[T3]	特殊 特3号マンホール（内径150×120cm）
	[T4]	特殊 特4号マンホール（内径180×120cm）
	◎	小埋マンホール（内径30cm）
	□	特殊 特殊マンホール
	▽	特殊 円形特殊人孔
	△	特殊 方形特殊人孔
	◇	特殊 菱形特殊人孔（使用済）
	◊	横溝、隅形マンホール（内径120×90cm）
	△	横溝、隅形マンホール（内径90×60cm）
	⬆	試験マンホール（上流）
	⬇	試験マンホール（中流）
	⬇	試験マンホール（下流）
	⬆	試験分岐マンホール（上流）
	⬆	試験分岐マンホール（下流）
⬆	試験防衝庫付マンホール（上流）	
⬆	試験防衝庫付マンホール（下流）	
☆	蓋み人孔	
変化点又は結合点	▶	取入口、社口、外溝管取入部等
	▶	処理場、ポンプ所への進入部または流出部
	▶	互換断面の上遊部又は連絡管理区分点
	A	空弁
	B	逆弁
	C	止水栓
	D	変換口（清掃口含む）
	E	排水の方向変更
	F	注文中に「変換」及び「合流」とあるのは 管種不同である。
	管	→
→		汚水接続
→		雨水接続
→		雨水接続（しり票）
→		雨水主管・枝線
→		合流接続
→		合流接続（市町村）
→		汚水接続
→		汚水接続（市町村）
→		雨水接続
→		雨水接続（市町村）
→		通流直結
→		雨水主管・幹線
→		処理施設
→		雨水主管・幹線
渠	→	処理場又はポンプ所からの放流渠
	→	合流送水管幹線
	→	汚水送水管幹線
	→	雨水送水管幹線
	→	合流送水管幹線（市町村）
	→	汚水送水管幹線（市町村）
	→	雨水送水管幹線（市町村）
	→	雨水送水管幹線（市町村）
	→	再生水管（中水道）
	→	水ファイバークーラールーティング
	→	二期、その他
	→	敷設入れ替
	→	外部管
	→	方路兼用（枝線）
	→	辺吐き管（枝線）
樹 及 び 取 付 管	■	矩形汚水樹
	■	矩形雨水樹
	□	円形汚水樹
	□	円形雨水樹
	○	矩形雨水樹
	○	取付管（色は樹と同等である）
	●	円形
	■	矩形
	▲	覆てい
	◆	斜割り（円形）
	◆	斜型
	L U	L字型（U字型）
	⌒	扇形（矩形）
	⌒	扇形（三角形）
	⌒	複断面
管架 断 面	○	新管
	○	木の他
	○	円形敷数（矩形）
	○	円形敷数（円形）
	○	矩形敷数（矩形）
	○	矩形敷数（円形）
	○	共同溝（矩形）
	○	共同溝（円形）
	○	第二倉庫
	○	インバータ油
	○	都府県
	○	市区間
	○	町郷・丁目
	○	処理区域
	○	処理区画
行 政 界 限	○	処理境界
	○	排水専管
	○	部分専用（倉庫管理、人と両用である）
	○	部分専用（倉庫管理、人と同じである）
	○	特定整備地
そ の 他	○	指定整備地
	○	特定整備地





[illegible]

$$\begin{array}{r} 3647 - 2 \\ \hline \end{array}$$


縮尺 1 / 500

3 6 4 7 - 2



$$\begin{array}{r} 3647 - 4 \\ \hline \end{array}$$


縮尺 1 / 500

$$3647 - 4$$

凡 例		名 称	
マン ホ ール （人 孔）	●	標準 1号マンホール（内径90cm）	
	○	標準 2号マンホール（内径120cm）	
	①	標準 3号マンホール（内径150cm）	
	②	標準 4号マンホール（内径180cm）	
	[H6]	特殊 5号マンホール（内径210×120cm）	
	[H7]	特殊 6号マンホール（内径240×120cm）	
	[H7]	特殊 7号マンホール（内径300×120cm）	
	③	植立 0号マンホール（内径75cm）	
	④	植立 1号マンホール（内径90cm）	
	⑤	植立 2号マンホール（内径120cm）	
	⑥	植立 3号マンホール（内径150cm）	
	⑦	植立 4号マンホール（内径180cm）	
	[K1]	植立 方形マンホール（内径90×60cm）	
	[K2]	植立 方形マンホール	
	[T1]	特殊 特1号マンホール（内径90×60cm）	
	[T2]	特殊 特2号マンホール（内径120×120cm）	
	[T3]	特殊 特3号マンホール（内径150×120cm）	
	[T4]	特殊 特4号マンホール（内径180×120cm）	
	◎	小埋マンホール（内径30cm）	
	□	特殊 特殊マンホール	
	▽	特殊 円形特殊人孔	
	△	特殊 方形特殊人孔	
	◇	特殊 菱形特殊人孔（使用済）	
	◊	横溝、隅形マンホール（内径120×90cm）	
	△	横溝、隅形マンホール（内径90×60cm）	
	⬆	試験マンホール（上流）	
	⬇	試験マンホール（中流）	
	⬇	試験マンホール（下流）	
	⬆	試験分岐マンホール（上流）	
	⬆	試験分岐マンホール（下流）	
⬆	試験防衝庫付マンホール（上流）		
⬆	試験防衝庫付マンホール（下流）		
☆	蓋み入人孔		
変化点又は結合点	▶	取込口、社口、側溝管取入部等	
	▶	処理場、ポンプ所への進入部または流出部	
	▶	互換型の上遊部又は連繋管理区分区点	
	A	空弁	
	B	浄井	
	C	変口	
	D	変口（清掃口含む）	
	E	止水の閉鎖箇所	
	F	注）注文中に「変口」、変化及び閉合部の場合は 管理上不同である。	
	管	→	合流枝線
→		汚水枝線	
→		雨水枝線	
→		雨水枝線（しり票）	
→		雨水主管（枝線）	
→		合流幹線	
→		合流幹線（市町村）	
→		汚水幹線	
→		雨水幹線	
→		雨水幹線（市町村）	
→		電水幹線	
→		電水幹線（市町村）	
→		流通施設	
→		雨水主管（幹線）	
→		処理場又はポンプ駅からの放流線	
→		合流送水管線	
→		汚水送水管線	
→		雨水送水管線	
渠		→	雨水送水管線（市町村）
		→	汚水送水管線（市町村）
	→	雨水送水管線	
	→	雨水送水管線（市町村）	
	→	再生水管（中水道）	
	→	水ファイバークーラールン通過管	
	→	*期・その他	
	→	敷設入れ替	
	→	外部管	
	樹及び取付管	■	矩形汚水樹
■		矩形雨水樹	
□		円形汚水樹	
□		円形雨水樹	
○		矩形雨水樹	
○		矩形汚水樹（色は樹と同等である）	
管断面図	●	円形	
	■	矩形	
	▲	覆てい	
	◆	斜割り（円形）	
	◆	斜割	
	L U	L字型（U字型）	
	△	扇形（矩形）	
	□	複断面	
	▽	新設	
	▽	改修	
	▽	その他	
	●	円形複数（矩形）	
	●	円形複数（円形）	
	●	矩形複数（矩形）	
	行政段	K	共同溝（矩形）
K		共同溝（円形）	
○		第二倉庫	
○		インバー塔油	
—		都府県	
—		市区間	
その他	訂補・丁目置		
	—	処理区画	
	—	処理区名	
	—	処理種別	
	—	排水導流	
	●○	部分設置（色は管壁、人孔と両色である）	
	●○	部分設置（色は管壁、人孔と同じである）	
	※	特定整備種	